



CDP 75 - 1 x 230V/50Hz

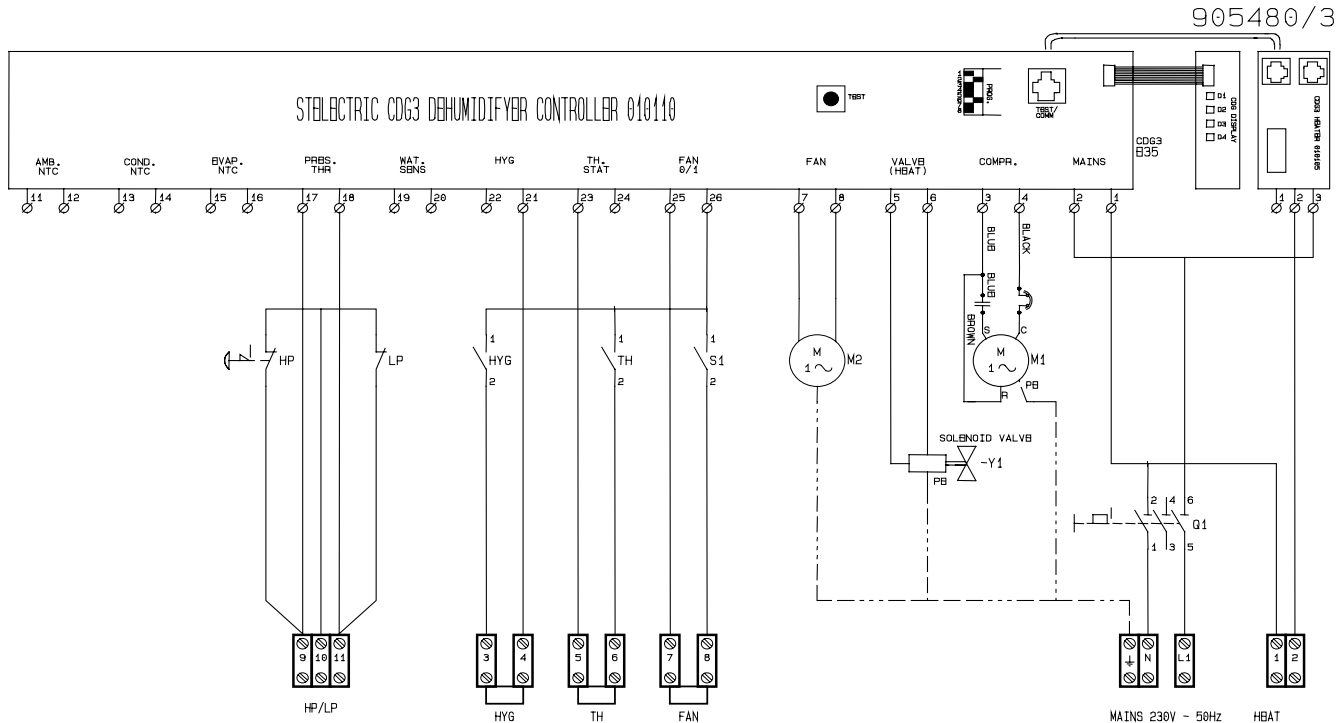


CDP 125 - 1 x 230V/50Hz

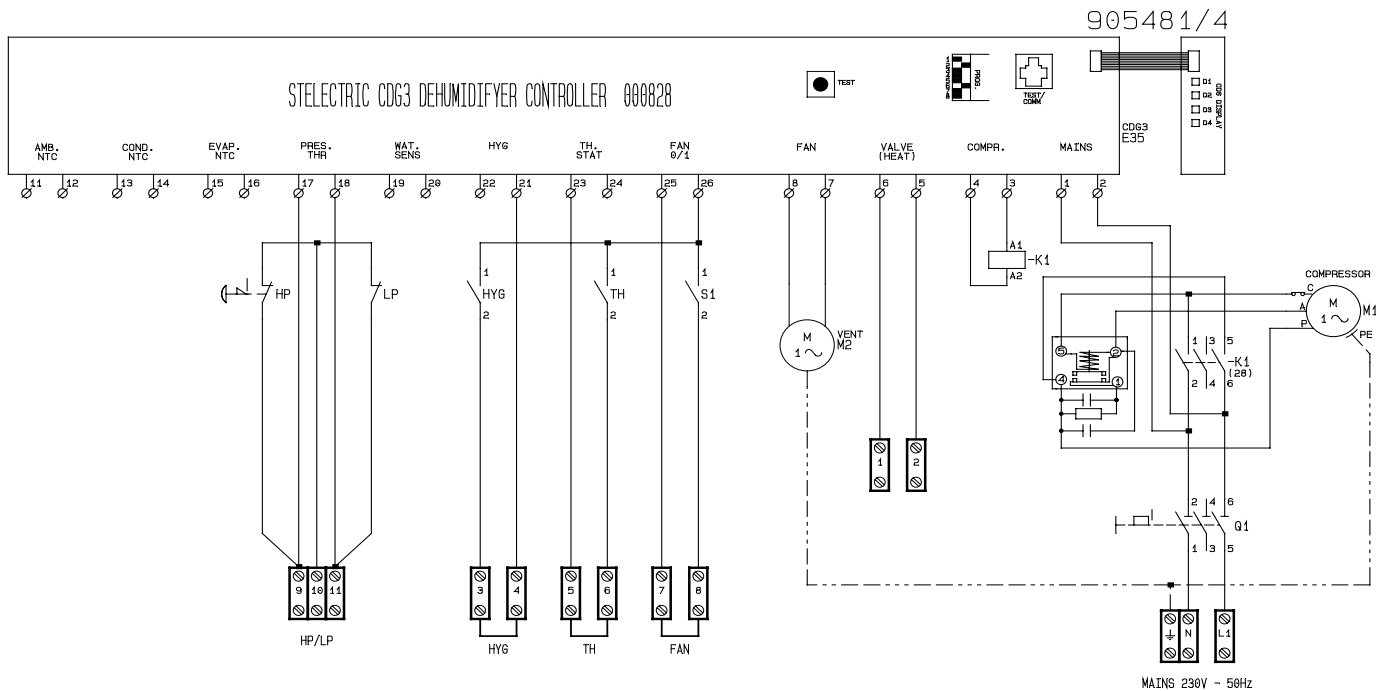


CDP 125 & CDP 165 - 3 x 400V/50HZ

905485/3

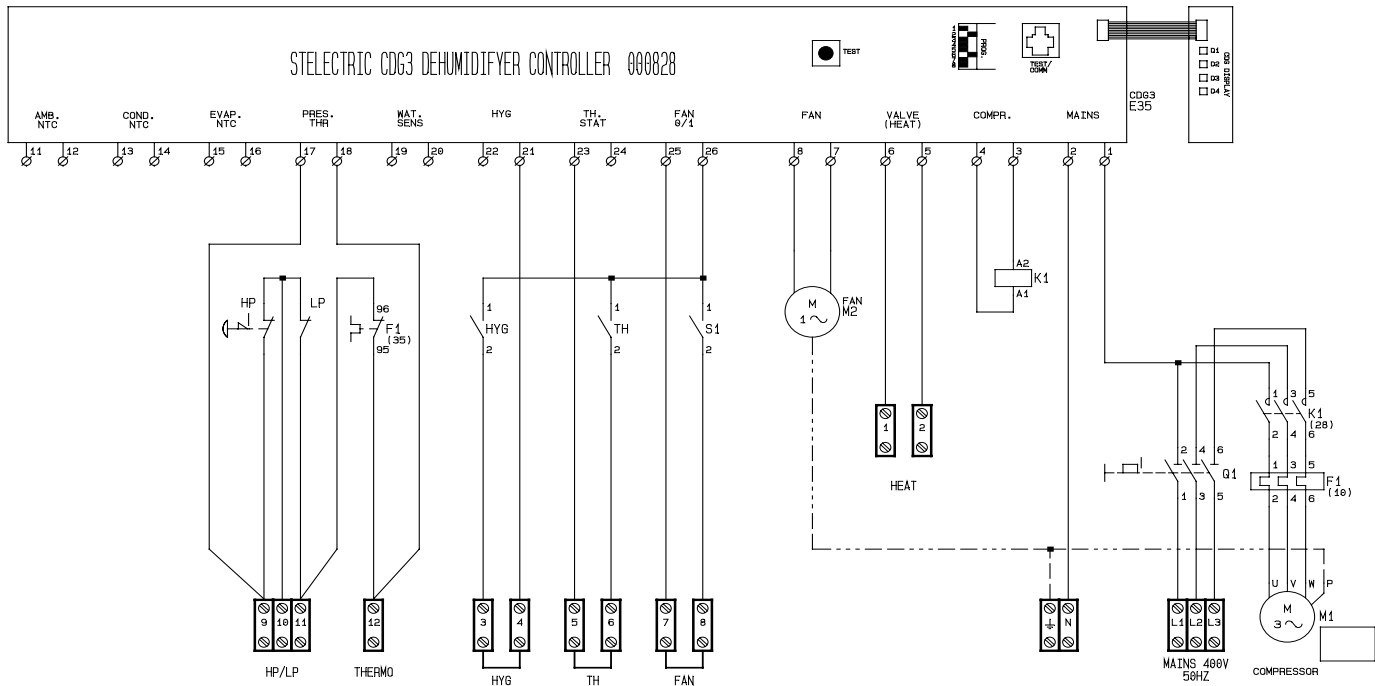

CDP 125 & CDP 165 - 3 x 230V/50Hz

905486/4

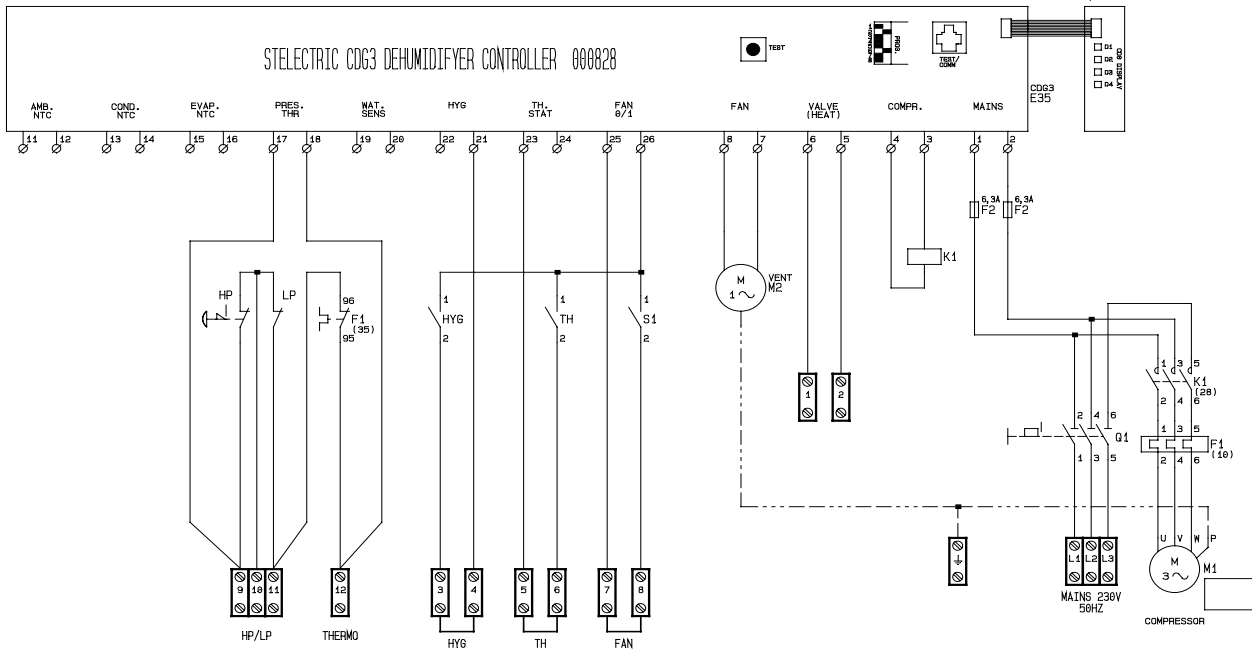

**Ordforklaring til el-diagram / Legend for wiring diagram /
Legende für Schaltplan / Légende du schéma électrique**

Position	Beskrivelse	Designation
HYG	Trykknop (dråbe) på inspektionssiden	Pushbutton (drop) on inspection side
TH	Trykknop (bål) på inspektionssiden	Pushbutton (fire) on inspection side
S1	Trykknop (ventilation) på inspektionssiden	Pushbutton (ventilation) on inspection side
M2	Ventilatormotor	Fan motor
Y1	Magnetventil	Solenoid valve
K1	Kontaktor for kompressor	Contacteur for compressor
F2	Sikring	Fuse
Q1	Hovedafbryder	Main switch
F1	Termorelæ for kompressor	Thermal relay for compressor
M1	Kompressormotor	Compressor motor

Position	Beschreibung	Désignation
HYG	Druckknopf (Tropfen) auf der Inspektionsseite	Bouton-poussoir (goutte) sur coté d'inspection
TH	Druckknopf (Flamme) auf der Inspektionsseite	Bouton-poussoir (feu) sur coté d'inspection
S1	Druckknopf (Ventilation) auf der Inspektionsseite	Bouton-poussoir (ventilation) sur coté d'inspection
M2	Ventilatormotor	Moteur ventilo
Y1	Magnetventil	Electrovanne
K1	Kontaktor für Kompressor	Contacteur du compresseur
F2	Sicherung	Fusible
Q1	Hauptschalter	Sectionneur général
F1	Thermorelais für Kompressor	Relais thermique du compresseur
M1	Kompressormotor	Moteur du compresseur